



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

S.U.A.P.

Prot. n. 6762

**AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI SITA IN SUISIO IN
VIA MARCONI - VARIANTE AL PGT COMUNALE AI SENSI DEL DPR 447/1998
PRIMA CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA**

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI

Oggi, lunedì 21 settembre 2015 presso la Sala Consiliare della Sede Municipale del Comune di Suisio, in Via De Gasperi n° 2, alle ore 10.00, con riferimento alla convocazione del 17.08.2015 prot. pec. 5910, ha avuto svolgimento la prima conferenza di servizi istruttoria relativa all'intervento depositato dalla società Liguria Gas srl con sede in Cairo Montenotte (Sv) via della Resistenza n. 34 e relativo all'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via Marconi in variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente.

Premesso che :

- in data 21 novembre 2014 con prot. 8159, è stata presentata istanza di attivazione delle procedure di sportello unico ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/1998 e s.m.i. al fine di acquisire autorizzazione per la realizzazione di "Ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via Marconi";
- l'intervento proposto risulta in contrasto con il Piano di Governo del Territorio in vigore ed in conseguenza ne richiede variante;
- l'intervento proposto è stato sottoposto a procedimento di verifica di esclusione dalla VAS in data 27 marzo 2015 e che come da decreto dell'autorità competente prot. 2270 del 3 aprile 2015, lo stesso non è assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica;
- il progetto è conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- ai sensi della normativa in materia la realizzazione dell'intervento di "Ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via Marconi" è pertanto autorizzabile dal S.U.A.P. comunale mediante procedimento ai sensi del D.P.R. 447/1998 e s.m.i;

- l'approvazione del progetto avviene mediante la convocazione di conferenza di servizi a cui sono invitati a partecipare tutti i soggetti preposti al rilascio di autorizzazione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessari alla realizzazione del nuovo insediamento;
- al fine della partecipazione di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio alla realizzazione del progetto, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi è stato dato pubblico avviso della convocazione della 1ª conferenza S.U.A.P. mediante pubblicazione sul sito web Comunale e all'Albo Pretorio Comunale.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 1 dicembre 2014, con la quale è stato dato avvio del procedimento relativo all'istanza in parola.

Preso atto che sono stati invitati a partecipare alla 1° conferenza di servizi oltre ai proponenti ed al tecnico progettista:

- Regione Lombardia - Ufficio Carburanti
- Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici
- Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Viabilità
- Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Urbanistica
- Amministrazione Provinciale di Bergamo – Settore Ambiente
- Ambito Territoriale Ottimale (ATO)
- A.R.P.A.
- Azienda Sanitaria Locale (ASL)
- Soc. Hidrogest S.p.a.
- Agenzia delle Dogane di Bergamo - Uffici Oli Minerali
- Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo
- Unigas Distribuzione srl
- Snam Rete Gas SpA
- Enel Distribuzione SpA
- Enel Sole S.p.A.
- Telecom Italia Spa
- Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca
- BigTLC srl
- Comune di Bottanuco
- Comune di Chignolo d'Isola
- Comune di Medolago
- Comune di Cornate d'Adda
- Ufficio di Polizia Locale – settore Commercio -

Risultano presenti (P) o assenti (A):

Regione Lombardia - Ufficio Carburanti –	A
Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici	A
Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Viabilità	A
Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Urbanistica	A
Amministrazione Provinciale di Bergamo – Settore Ambiente	A
Ambito Territoriale Ottimale (ATO)	A
A.R.P.A.	A
Azienda Sanitaria Locale (ASL)	A
Soc. Hidrogest S.p.a.	A
Agenzia delle Dogane di Bergamo - Uffici Oli Minerali	A
Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo –	A
Unigas Distribuzione srl	A
Snam Rete Gas SpA	P
Enel Distribuzione SpA	A
Enel Sole S.p.A.	A
Telecom Italia Spa	A
Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca	A
BigTLC srl	A
Comune di Bottanuco	A
Comune di Chignolo d’Isola	A
Comune di Medolago	A
Comune di Cornate d’Adda	A
Ufficio di Polizia Locale - Commercio	
dott. Bruno Clemente Facheris - Responsabile S.U.A.P.	P
Arch. Sara Cattaneo – tecnico istruttore comune di Suisio – settore Edilizia Privata	P
Ing. Pierguido Piazzini – coprogettista dell’intervento	P
Comune di Suisio – Sindaco pro-tempore dott. Giuseppe Casali	P

Ricordato che:

- a corredo della convocazione della conferenza, prot. pec 5910 del 17 agosto 2015, è stato indicato il sito e relativo link sul quale consultare la documentazione inerente il progetto;
- in questa sede di 1^a conferenza sarà esclusivamente illustrato da parte dei proponenti, il progetto e concordata la data utile per convocazione della 2^a conferenza conclusiva.

Il dott. Bruno Clemente Facheris svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Ore 10,00 si apre la conferenza e prende la parola il dott Facheris Bruno Clemente che illustra l’iter procedurale di approvazione del progetto in parola

A seguire prende la parola l’ing. Pierguido Piazzini che illustra nel dettaglio l’intervento così come riportato negli elaborati grafici e nelle relazioni a corredo della richiesta.

Il dott. Facheris elenca i pareri e le osservazioni pervenute in merito al progetto in parola ed allegati al presente verbale:

- Enel Distribuzione SpA: nota del 24 agosto 2015 prot. 6009

- Hidrogest SpA: nota del 24 agosto 2015 prot. 6020
- Regione Lombardia – Dir. Generale Commercio, Turismo e Terziario – Reti distributive e tutela dei consumatori: nota del 3 settembre 2015 prot.. 6291
- Provincia di Bergamo – Settore Viabilità: nota del 14 settembre 2015 prot. 6552
- ASL Bergamo – Dipart. di Prevenzione Medico: nota del 17 settembre 2015 prot. 6660
- Unigas Distribuzione srl: nota del 17 settembre 2015 prot. 6676
- Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca: nota del 18 settembre 2015 prot. 6718

Il dott. Facheris ritiene utile in tale sede che vengano ricordate e riportate le osservazioni emerse in sede della conferenza di servizi svolta per la verifica dell'assoggettabilità alla procedura VAS del progetto avanzato in quanto le medesime hanno rilevanza ai fini dello sviluppo del progetto e adeguamento delle relative tavole progettuali:

“ ... necessità che l'area presente nell'impianto esistente ove verrà posizionato un nuovo serbatoio interrato per la benzina, a lato di quelli esistenti, venga opportunamente pavimentata e delimitata da un cordolo di protezione rispetto alla superficie drenante ivi presente per evitare e/o limitare i danni in caso di sversamenti durante le operatività di caricamento dei serbatoi interrati.”

Relativamente alla modalità di smaltimento delle acque raccolte nel piazzale *“ ... si concorda sulla necessità di dar corso all'inserimento di un desoleatore prima che le medesime arrivino al pozzo perdente (impianto già autorizzato per quanto esistente dalla Provincia). ”*

Relativamente a quelle avute dal Settore Viabilità delle Provincia di Bergamo, si evidenzia che non sono riportate in quanto già inserite nel parere citato nelle note pervenute.

Prende la parola il geom. Flavio Brescia per conto della soc. Snam Rete Gas rilevando che sarebbe opportuno che gli elaborati grafici relativi alle reti dei sottoservizi ed impianti presenti riportassero anche il tracciato del gasdotto di loro proprietà (nonché la rete che dal punto di consegna trasporta il gas sino all'impianto di misura), il tutto sia per completezza ed esaustività della documentazione che per fondamentali esigenze di sicurezza.

Il Comune di Suisio, rappresentato dall'arch. Sara Cattaneo, relativamente all'aspetto edilizio dell'intervento rileva che il progetto è carente:

- della verifica del rispetto dell'altezza massima dell'edificio; fa presente che qualora si rendesse necessario derogare alla stessa dovrà essere chiaramente indicato nella documentazione relativa alla variante urbanistica;
- della verifica del rispetto del reperimento delle aree prescritte destinate a parcheggio sia private che pubbliche e/o di uso pubblico (aree a standard);

Richiede una ulteriore verifica del raggio di curvatura necessario per l'accesso dell'autobotte al piazzale e all'area per il riempimento delle cisterne.

Fa presente inoltre che ai fini del rilascio del permesso di costruire si rende necessaria l'integrazione del progetto presentato con i seguenti elaborati e atti:

- Valutazione di impatto paesistico del progetto, redatta ai sensi della D.G.R. 08/11/2002, n. 7/11045;
- Documentazione di previsione di impatto acustico redatta secondo i disposti del regolamento allegato alla zonizzazione acustica del territorio comunale e alla normativa di settore vigente, sia degli edifici e degli impianti in progetto, sia di quelli esistenti per i quali dovrà essere verificato il rispetto dei parametri consentiti ed eventualmente essere proposte le opere di adeguamento;
- Ai fini della determinazione del contributo di costruzione di cui all'art. 43 della L.R. 12/2005 che dovrà essere oggetto delle maggiorazioni previste dall'art. 43, comma 2 bis, della L.R. 11/03/20015 n. 12 e dall' art. 5, comma 10 della L.R. 28/11/2014 n. 31:
 - Computo metrico estimativo delle opere finalizzato alla determinazione del costo di costruzione, redatto sulla base dell'ultimo aggiornato Bollettino Prezzi Informativi delle Opere Edili della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, indicando i codici di riferimento, la descrizione degli interventi, i prezzi unitari e i prezzi totali;
 - Calcoli planivolumetrici analitici con schemi grafici esemplificativi di calcolo, per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
- Progetto degli impianti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta ;
- Progetto illuminotecnico dei piazzali redatto da tecnico abilitato in materia in conformità alle normative vigenti;
- Relazione descrittiva delle soluzioni progettuali per l'eliminazione delle barriere architettoniche con elaborati grafici di supporto ai sensi della L. 09/01/1989 n. 13 e relativo D.M. di attuazione 14/06/1989 n. 236, nonché della L.R. 20/02/1989 n. 6;
- Dichiarazione di conformità, del professionista abilitato, degli elaborati di progetto alle disposizioni dell'art. 77 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, del Regolamento di Attuazione D.M. 14 giugno 1989, n. 236, nonché alla Legge Regionale 20 febbraio 1989, n. 6;
- Relazione contenimento energetico di cui all'art. 28 della Legge 09/01/1991, n. 10, all'art. 125 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, e D.lgs. 19/08/2005, n. 192, accompagnata dalla relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni delle stesse leggi;
- Dichiarazione del progettista o di un tecnico competente in materia, che le opere in progetto non contrastano con le norme di cui all'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio vigente, approvato con D.C.C. n. 37 del 22/12/2012;
- Documentazione relativa alle terre e rocce da scavo (cfr. art. 186 d.lgs. n. 152/2006);
- Documentazione tecnica completa in duplice copia in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3.2.11 del RLI così come introdotto dall'atto dirigenziale n. 787 del 15/07/2003, in vigore dal 15/11/2003, in materia di prevenzione dei rischi di caduta dall'alto;
- Copia della stampa del codice del modello ISTAT compilato online sul sito internet <https://indata.istat.it/pdc>;
- Bozza di convenzione per la disciplina degli aspetti esecutivi e gestionali dell'intervento, recante gli impegni del soggetto; si rimanda all'Amministrazione Comunale la definizione degli accordi convenzionali.

Prende infine la parola il Sindaco pro-tempore dott. Giuseppe Casali il quale ribadisce l'opportunità ed esigenza che nell'ambito di sviluppo ed ampliamento dell'intervento progettato sia prescritta anche la riqualificazione degli immobili esistenti e degli spazi pertinenziali. Il progetto dovrà pertanto essere integrato anche con tale documentazione.

Tutta la documentazione recepente le osservazioni pervenute e/o sopraindicate dovrà essere presentata al SUAP entro e non oltre il 14 novembre 2015 onde consentire agli uffici di svolgere l'istruttoria di competenza.

Esauriti gli interventi, viene concordata quale data utile per la **seconda conferenza conclusiva** il giorno **14 dicembre 2015 ore 10.00** presso la sede Municipale in via Alcide De Gasperi n. 2, evidenziando che la formalizzazione della stessa avverrà successivamente al ricevimento del parere di compatibilità con il PTCP da parte della Provincia di Bergamo.

La 1ª conferenza si chiude quindi alle ore 11,30.

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito web del Comune di Suisio e all'Albo Pretorio Comunale e trasmesso in copia a tutti gli Enti invitati.


Letto, confermato e sottoscritto.

Suisio, 21 settembre 2015

Vedasi foglio allegato con nominativi e firme dei partecipanti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Facheris dott. Bruno Clemente





COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0006009 del 24-08-2015
Arrivo
UFFICIO TECNICO
UFFICIO DEL SINDACO
Ct. 6 Cl. 3 F.



Enel-DIS-21/08/2015-0718181

Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord Ovest
Zona di Bergamo

00071 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn
F +39 02 39652802

eneldistribuzione@pec.enel.it

Spett.le
COMUNE SUISIO
Via De Gasperi, 2
24040 SUISIO BG
PEC: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

DIS/MAT/NO/DTR-LOM/ZO/ZOBG/UOR4

Oggetto: Conferenza servizi per stazione carburanti via Marconi

Facciamo seguito alla convocazione per la Conferenza Servizi in oggetto per informarvi che non parteciperemo.

Per quanto di nostra competenza esprimiamo parere favorevole alle opere in progetto.

Rimaniamo in attesa di eventuali richieste di spostamento dei nostri impianti interferenti con le opere in progetto.

Distinti saluti

Paolo Maria Zamburlini
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Spett.le COMUNE SUISIO

Mittente:
ENEL DISTRIBUZIONE SpA
Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord Ovest
Zona di Bergamo

00071 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn
F +39 02 39652802

Il sistema di protocollo del mittente eneldistribuzione@pec.enel.it le invia tramite PEC il seguente documento

Oggetto: Conferenza servizi per stazione carburanti via Marconi
Numero di protocollo: DIS-21082015-0718181

Questo documento contiene informazioni di proprieta' dell'Enel Spa e deve essere utilizzato esclusivamente del destinatario in relazione alle finalita' per quali e' stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Enel Spa. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso

P20069849FN83272566

Prot. n° 6274 /RV/EM/tdd

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 24.08.2015

COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0006020 del 24-08-2015
Arrivo
UFFICIO TECNICO
UFFICIO DEL SINDACO
Ct. 6 Cl. 3 F.

Spett.le
COMUNE DI SUISIO
Sportello Unico Attività
Produttive - SUAP

protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

c.a. Dott. Bruno Clemente Facheris

Oggetto: Autorizzazione all'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via Marconi, in variante al PGT comunale. **Convocazione Conferenza dei Servizi.**

A seguito della Vs. comunicazione prot. N. 5910 del 17.08.2015, riguardante la Convocazione Conferenza dei Servizi del 21 settembre 2015, si comunica che non presenzieremo in quanto non risultano scarichi in pubblica fognatura.

Distinti saluti.

Responsabile Area
Autorizzazione e Fognatura
p.ch. Erica Morettini

Il Dirigente Tecnico
Ing. Roberto Vetere

Firma autografata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 comma 2. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Hidrogest SpA e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'unità emittente.

Firma autografata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 comma 2. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Hidrogest SpA e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'unità emittente.

HIDROGEST SPA - UFFICIO TECNICO

Via privata Bernasconi, 13
24039 Sotto Il Monte Giovanni XXIII (BG)
Cap. Soc. € 26.153.968,00 - C.F. e P.IVA 03071180164
Centralino Tel. 035.4388711 - Fax. 035.4388712
Sito Web: www.hidrogest.it - e-mail: info@hidrogest.it
Posta elettronica certificata: info@pec.hidrogest.it

*Salva un albero... per favore, non stampare questa e-mail se non é proprio necessario!
Save a tree ... please don't print this e-mail unless you really need!*

Le informazioni contenute in questa e-mail sono da considerarsi solo ad uso personale dei destinatari sopraindicati. Questo messaggio può costituire una comunicazione riservata protetta da segreto professionale. Se ne proibisce l'inoltro e la divulgazione ad opera di persone non destinatarie del messaggio. Chiunque riceva questa comunicazione per errore, per favore, provveda a comunicarmelo direttamente. Grazie.

This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. Any review, retransmission, dissemination or other use of or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you are not an intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Thank you for your cooperation.



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
commercio@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0006291 del 03-09-2015
Arrivo
UFFICIO TECNICO

Ct. 6 Cl. 9 F.

Al

Comune di Suisio
Sportello Unico Attività Produttive
Via A. De Gasperi N 2
24040 SUISIO (BG)
Email: responsabileutc@comune.suisio.bg.it

e, p.c.

Liguria Gas S.r.l.
Via della Resistenza n 34
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
Email:
amministrazione@liguriagasservice.com

Oggetto : Autorizzazione all'ampliamento e potenziamento con aggiunta del prodotto gpl dell'impianto di distribuzione carburanti della ditta Liguria Gas S.r.l. sito in Suisio in Via Marconi. Convocazione conferenza di servizi

In merito ad istanza della società Liguria Gas S.r.l. per l'aggiunta del prodotto gpl in un impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico, sito nel comune in oggetto, si esprime parere di conformità secondo quanto previsto dall'art. 81 comma 2 lett. c) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. .

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

PAOLO MORA

Protocollo - Comune di Suisio

Da: commercio@pec.regione.lombardia.it
Inviato: mercoledì 2 settembre 2015 19:03
A: responsabileutc@comune.suisio.bg.it
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO CON AGGIUNTA DEL PRODOTTO GPL DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DELLA DITTA LIGURIA GAS S.R.L. SITO IN SUISIO IN VIA MARCONI. CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI
Allegati: Segnatura.xml; Comunicazione Elettronica Firmata.pdf.p7m

REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA

COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO

Nostri riferimenti interni:

Protocollo numero O1.2015.0009125 del 02/09/2015 19:01 Firmato digitalmente da PAOLO MORA

Elenco allegati:

Comunicazione Elettronica Firmata.pdf.p7m

I documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7)

sono firmati digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.

Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma è necessario disporre di uno specifico software.

Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale è presente al seguente indirizzo:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verific>

a

Protocollo - Comune di Suisio

Da: Responsabile Ufficio tecnico - Comune di Suisio
<responsabileutc@comune.suisio.bg.it>
Inviato: giovedì 3 settembre 2015 08:52
A: 'Protocollo - Comune di Suisio'
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO CON AGGIUNTA DEL PRODOTTO GPL DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DELLA DITTA LIGURIA GAS S.R.L. SITO IN SUISIO IN VIA MARCONI. CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI
Allegati: AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO CON AGGIUNTA DEL PRODOTTO... (45,2 KB); daticert.xml

Protocollare grazie

-----Messaggio originale-----

Da: Per conto di: commercio@pec.regione.lombardia.it
[mailto:posta-certificata@telecompost.it]
Inviato: mercoledì 2 settembre 2015 19:03
A: responsabileutc@comune.suisio.bg.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO CON AGGIUNTA DEL PRODOTTO GPL DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DELLA DITTA LIGURIA GAS S.R.L. SITO IN SUISIO IN VIA MARCONI. CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/09/2015 alle ore 19:02:50 (+0200) il messaggio "AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO CON AGGIUNTA DEL PRODOTTO GPL DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DELLA DITTA LIGURIA GAS S.R.L. SITO IN SUISIO IN VIA MARCONI. CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI" è stato inviato da "commercio@pec.regione.lombardia.it"

indirizzato a:

responsabileutc@comune.suisio.bg.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

D7236895-BFE6-52D1-66FF-4008E7872A6B@telecompost.it



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - BERGAMO - Centralino tel. 035.387.111
Codice Fiscale 80004870160 • Partita IVA 00639600162

SETTORE: Viabilità

Servizio Espropri e Concessioni
Via Sora, 4 - 24121 BERGAMO -
Tel. 035.387.170-339-289-665 telefax n. 035.387.309
<http://www.provincia.bergamo.it>
e-mail: segreteria.
Pec: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Prot. n. /11.16/RB/mp
Rif. n. 66526/l del 18-08-2015

Bergamo,

COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0006552 del 14-09-2015
Arrivo
SUAP
UFFICIO TECNICO
Ct. 6 Cl. 7 F.

Spettabile
Comune di Suisio
Sportello Unico Attività Produttive
c.a. Dott. Bruno Clemente Facheris
Via De Gasperi, 2
24040 SUISIO (BG)
Pec: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

Al Settore Urbanistica - Pianificazione
c.a. Dott. Arch. Crespi Chiara
SEDE

Al Servizio Progettazione
e Manutenzione Viabilità
SEDE

Oggetto: Autorizzazione all'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio
In Via Marconi, in variante al PGT comunale.
S.P. 158: Bonate Sotto - Chignolo - Suisio, km 3,800 in Comune di Suisio.
Conferenza di Servizi preliminare del 14/09/2015 presso il Settore Urbanistica -
Pianificazione della Provincia di Bergamo.
Parere.

Con riferimento all'oggetto ed esaminati gli elaborati grafici allegati si riconferma il parere favorevole già espresso in data 20 marzo 2015, prot. n. 23312, che ad ogni buon conto si allega alla presente.

Dovranno pertanto essere prodotti nuovi elaborati grafici in triplice copia e limitatamente a quanto di competenza di questo Settore, che prevedano:

- la bitumatura con idonei sottofondi della nuova banchina di m 2,00 sul fronte della strada provinciale;
 - la collocazione, sempre sulla nuova banchina ed in fregio alla cordonata, di un idoneo numero di caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche, da convogliare alla rete interna di smaltimento dell'impianto;
 - la collocazione di idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale al fine di organizzare gli accessi carrali destinati all'ingresso ed all'uscita per e dall'impianto e precisamente:
- n. 2 cartelli di cui alla Fig. II 47 Regolamento codice della strada (senso vietato) da collocare in corrispondenza dell'accesso "ovest", direzione Suisio centro rivolti all'interno dell'impianto e 2 stessi cartelli in corrispondenza dell'accesso "est", direzione Chignolo d'Isola visibili dagli utenti della strada provinciale.

Si rimane in attesa di ricevere copia del Verbale della Conferenza di Servizi in oggetto
recepente quanto sopra richiesto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Rolando Branchini

Firma autografa sostituita con l'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2

Al,ti: copia parere prot. n. 23312 del 16/02/2015.

66526 suap suisio conf. n. 2

Invio di documento protocollato

Oggetto: Autorizzazione all'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio In Via Marconi, in variante al PGT comunale. S.P. 158: Bonate Sotto - Chignolo - Suisio, km 3,800 in Comune di Suisio. Conferenza di Servizi preliminare del 14/09/2015 presso il Settore Urbanistica - Pianificazione della Provincia di Bergamo. Parere.

Data protocollo: 14/09/2015

Protocollato da: p_bg - PROVINCIA DI BERGAMO

Allegati: 3



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
Settore Prevenzione di Bonate Sotto – Ufficio di Sanità Pubblica

Responsabile Dr. Marcello Dalzano
24040 Bonate Sotto (Bg) - Via Garibaldi n°13 - ☎ 035/4991124 – 035/4991111 - 📠 035/4942179
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.asl.bergamo.it
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@asl.bergamo.it

Prot. _____

Data,

Settore di prevenzione di Bonate Sotto/MD/rz

Al Responsabile
Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di
24040 - SUISIO – BG

INVIATA VIA PEC: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

Oggetto: procedura di variante al PGT vigente
Inerente l'autorizzazione all'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in
Suisio, via Marconi
Convocazione conferenza dei servizi in data 21 settembre 2015
Vs. nota del 17 agosto 2015 – prot. ASL 0095386 del 18.08.2015

In relazione alla convocazione in oggetto, ai sensi degli articoli 13 comma 6 LR 12/2005,
articolo 230 TULSS, articolo 20 L. 833/1976, DPCM 29.11.2001, con la presente:

- preso visione della documentazione tecnica messa a disposizione sul sito Internet comunale <http://www.comune.suisio.bg.it>;
- ricordato il verbale della conferenza dei servizi in data 27 marzo 2015, prot. 2131, che aveva confermato la non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con l'indicazione di alcune limitate prescrizioni tecniche;
- rilevato che la variante in argomento *“ha un impatto ambientale limitato e comunque pressoché analogo a quello dell'attività di distribuzione carburanti attualmente in essere”*;

si esprime, limitatamente agli aspetti di competenza, parere favorevole, in merito alla variante in oggetto.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0006660 del 17-09-2015
Arrivo
SUAP

Ct. 6 Cl. 3 F.

Settore di prevenzione di Bonate Sotto
Il Responsabile
Dalzano dr. Marcello

Invio di documento protocollato

Oggetto: procedura di variante al PGT vigente - Inerente l'autorizzazione all'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio, via Marconi - Convocazione conferenza dei servizi in data 21 settembre 2015 - Vs. nota del 17 agosto 2015 - prot. ASL 0095386 del 18.08.2015

Data protocollo: 16/09/2015

Protocollato da: asl_bg - ASL BERGAMO

Allegati: 2



COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0006676 del 17-09-2015
Arrivo
SUAP
UFFICIO TECNICO
Ct. 6 Cl. 3 F.

Organismo accreditato da ACCREDIA



UNI EN ISO 9001:2008
SGQ Certificato n. 848

Prot. 0009399 / 2015

Nembro, 17/09/2015

Ns Rif. Suisio/6-CS-15
Trasmissione: via PEC_anticipo via MAIL

Spett.le

C.a. Comune di Suisio
Resp. SUAP
Dott. Bruno Clemente Facheris
Mail: responsabileutc@comune.suisio.bg.it
PEC: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

E p.c. Ill.mo Signor **SINDACO**
sede

OGGETTO: Emissione Parere di Competenza per convocazione conferenza di servizi – ampliamento stazione di servizio carburanti – via Marconi, Suisio (BG).- Rif. UNIGAS: Suisio/6-CS-15, (da indicare nelle future comunicazioni).-

In riferimento all'oggetto,

VISTA: la Vs richiesta pervenutaci tramite PEC;

VISTO e CONSIDERATO: il materiale pubblicato e consultabile sul sito internet istituzionale;

CONSIDERATO: che la scrivente società risulta il gestore del servizio di distribuzione di gas naturale del comune di Suisio (cod. impianto AEEGSI n. 36773);

ESAMINATA: la documentazione pubblicata;

SI COMUNICA

che non sussistono motivazioni ostantive alla realizzazione dell'opera, di competenza della scrivente. Pertanto si comunica che la scrivente società, non parteciperà ai lavori dell'adunanza. Si allega estratto planimetrico delle reti da noi gestite.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Unigas Distribuzione S.r.l.
Ufficio Progettazione
Dott. Arch. Paolo Colonna

Referente pratica: Geom. CONTIN Simone

UNIGAS DISTRIBUZIONE s.r.l.

C.F. e P. IVA 03083850168
telefono: +39 035 522292 fax: +39 035 4721550
unigas@unigas.bg.it www.unigas.bg.it
Sede Legale: Via Lombardia, n. 27 – 24027 NEMBRO (BG)
Capitale Sociale € 3.700.000 i.v.






UNIGAS DISTRIBUZIONE s.r.l.
 DIVISIONE IMPIANTI E RETI - UFFICIO CARTOGRAFICO

tel. 035 522292 - fax. 035 4721550
 unigas@unigas.bg.it - www.unigas.bg.it
 Sede Legale: Via Lombardia, 27 - 24027 NEMBRO (BG)

Data:	17/09/2015	Verifica:	geom CONTIN
Casuale:	RISPOSTA richiesta COORDINAMENTO sottoservizi		
UFFICIO DI RIFERIMENTO	ufficio CARTOGRAFICO		
TECNICO DI RIFERIMENTO	geom CONTIN		
rif:	6-CS-15	Altimetria riferita al livello del mare	
file:	6-CS-15	(.pdf)	Sist. di riferimento: UTM32-WGS84
prot:	9399/2015	1:5000	

COMUNE DI SUISIO (BG)

RISPOSTA richiesta COORDINAMENTO sottoservizi

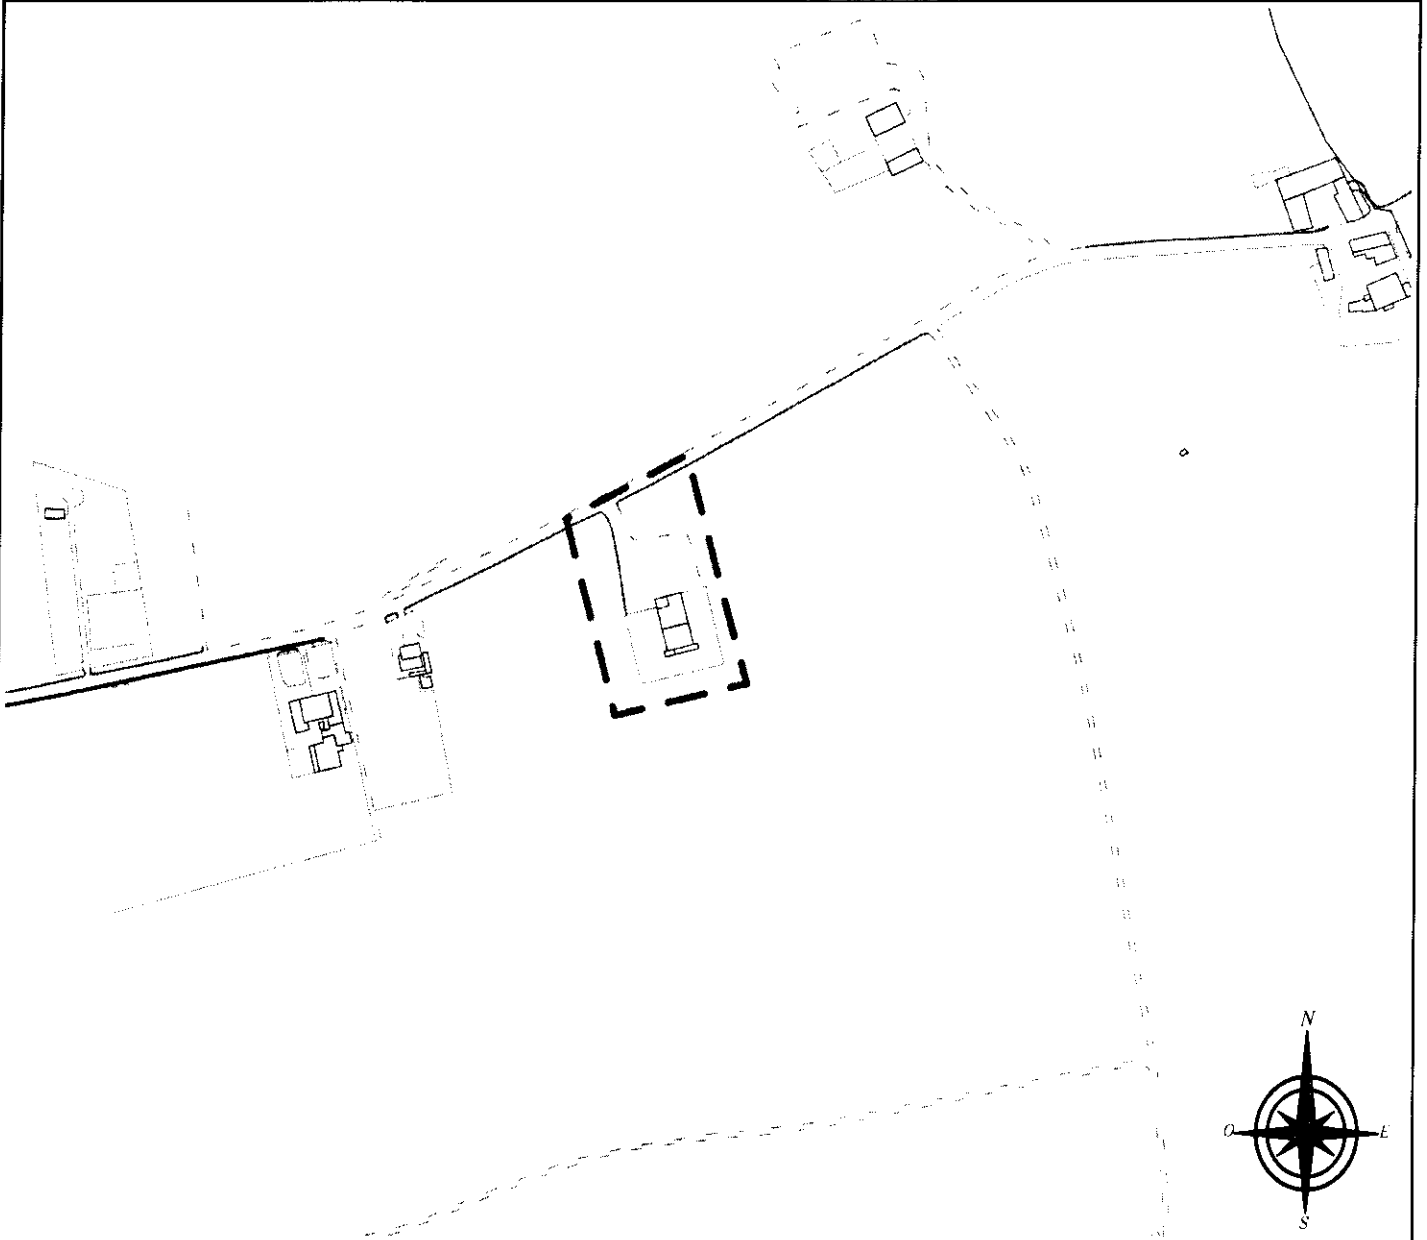

Legenda: AREA INTERESSATA RETE BP in AC RETE BP in PE RETE MP in AC RETE MP in PE

IMPIANTO: 36773	ESTRATTO	Stazione Rifornimento	Foglio: 1
-----------------	----------	-----------------------	-----------

COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0006718 del 18-09-2015
Arrivo
SUAP
UFFICIO DEL SINDACO
Ct. 6 Cl. 3 F.



Consorzio di Bonifica
Media Pianura Bergamasca

Prot. 10981
del 18/09/2015

Referente: Matteo Marrandino
Riferimento n°: 17.08.2015/9903

Spett.le
Comune di Suisio
SUAP
protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

Spett.le
Liguria Gas SRL
Via della Resistenza, 34
17014 Cairo Montenotte (SV)

OGGETTO: Canale Adda. Conferenza dei servizi per l'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio - Via Marconi.

Con riferimento alla nota di comunale del 17/08/2015 di convocazione della Conferenza dei Servizi del 21/09/2015, lo scrivente Consorzio di Bonifica, visto il progetto definitivo a firma dell'ing. Sergio Fenoglio datato ottobre 2014, segnala quanto segue:

- nell'area di intervento è presente, come indicato nelle tavole progettuali, il Canale Adda – Cherio di competenza del Consorzio che scorre diagonalmente all'area di intervento completamente interrato.
- al confine tra l'area oggetto di intervento e i mappali n° 435 e 434 è presente una condotta distributrice dell'impianto pluvirriguo consortile dotata di n° 3 idranti di consegna;
- pertanto, prima dell'esecuzione dei lavori la ditta esecutrice dovrà presentare istanza di autorizzazione di Polizia Idraulica al Consorzio per le opere interferenti con il Canale Adda ed il progetto esecutivo dovrà evidenziare la rete irrigua distributrice dell'impianto pluvirriguo che dovrà essere salvaguardata ovvero ricollocata in modo da garantire l'attuale irrigabilità dei fondi confinanti con l'area di intervento;
- i lavori di risoluzione delle interferenze con le opere consortili non potranno essere realizzati nel periodo 15 maggio – 15 settembre e dovranno essere concordati con lo scrivente. Entro detto periodo gli eventuali manufatti realizzati dovranno essere terminati o resi funzionali;
- il presente parere è rilasciato a tutto rischio e responsabilità del richiedente, senza pregiudizio di diritti di terzi, con l'obbligo di tenere sollevato lo scrivente




Consorzio da qualsiasi responsabilità civile e penale per opere eseguite, nonché da ogni azione, spesa o molestia per qualsiasi titolo o causa.

- per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica nonché nel caso in cui lo scrivente Consorzio dovesse introdurre modifiche all'andamento e/o regimazione della roggia, le opere e lo scarico autorizzati dovranno essere adattati dalla ditta in indirizzo, o suoi aventi causa, senza che la stessa possa pretendere indennizzi di sorta;
- i manufatti consortili eventualmente danneggiati dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte;
- il presente parere non autorizza la realizzazione degli interventi interferenti con le opere consortili per i quali dovrà essere presentata specifica istanza allo scrivente Consorzio, quale autorità idraulica competente, a seguito dell'approvazione del progetto in CdS, con presentazione del progetto esecutivo dell'intervento;

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Mario Reduzzi
Direttore Generale





SNAM RETE GAS

San Donato Milanese, 31 AGO 2015

Prot. NORD/DAL/15/152/bre

Spett.le

Comune di SUISIO

Sportello Unico Att. Produttive

Via De Gasperi, 2

24040 Suisio (BG)

OGGETTO: Autorizzazione all'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio Via Marconi, in variante al PGT Comunale.

Convocazione conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90 e s.m.i.

Con riferimento alla Vs. del 17.08.2015 riguardante la convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto – lunedì 21 settembre 2015 alle ore 10,00 presso la Sede Municipale del Comune di Suisio - via De Gasperi, 2 - comunichiamo che la nostra Società sarà in tale sede rappresentata dal **Sig. Brescia geom. Flavio** nato a Venezia (VE) il 20.03.1956, Responsabile dell'Unità territorialmente preposta all'esercizio degli impianti Snam Rete Gas.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento porgiamo distinti saluti.



SNAM RETE GAS

Distretto Nord

Il Responsabile

Ing. Ercola Andrea Torri

Distretto Nord
Via Zavattini Cesare, 3
20097 S. Donato Milanese (MI)
Tel. centralino +39 0251872611
Fax: 02 51872601
www.snamretegas.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano
n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

S.U.A.P.

Prot. n. 6920

AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI SITA IN SUISIO IN VIA MARCONI - VARIANTE AL PGT COMUNALE AI SENSI DEL DPR 447/1998

APPENDICE AL VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Visto il verbale inerente la prima conferenza di servizi istruttoria prot. 6762 del 21/09/2015 relativa all'intervento depositato dalla società Liguria Gas srl con sede in Cairo Montenotte (Sv) via della Resistenza n. 34 per l'ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via Marconi in variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente, rilevato che successivamente alla redazione di tale verbale, in data 24/09/2015 con prot. 6878 è pervenuta l'allegata nota da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco inerente il medesimo oggetto, considerato che nella stessa vengono indicate prescrizioni da apportare alla documentazione depositata al fine del rilascio del dovuto parere, si redige la seguente appendice al fine di considerare quanto pervenuto parte integrante e sostanziale del verbale soprarichiamato.

Suisio, 25 settembre 2015

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Facheris dott. Bruno Clemente



[Handwritten signature]



Ministero dell'Interno

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Bergamo**

"Adversus ignem audentissimi."

Ufficio Prevenzione Incendi

**dipvvf.COM-BG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0019254.24-09-2015**

Bergamo, Il _____

Via Codussi, 9 - 24124 Bergamo Tel. 035/22782. - Fax 035/235036
E-mail comando.bergamo@vigilfuoco.it - sito Internet www.vigilfuoco.it

Spett.le
COMUNE DI SUISIO

24040 - SUISIO

PEC: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

Protocollo n.

Pratica n. **65635** (da citare nella corrispondenza)

**COMUNE DI SUISIO
Prot. N. 0006878 del 24-09-2015**

**Arrivo
SUAP**

Ct. 6 Cl. 3 F.

Oggetto: **SUAP - Richiesta di parere tecnico.**

Ditta **LIGURIA GAS S.R.L.** sita nel comune di SUISIO in VIA S.P. 158 KM. 3 + 750, .

Attività comprese nel D.M. 16.02.1982 n. 13.4.C - - -

Nota VS protocollo del 17.08.2015.

In riscontro alla nota in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica trasmessi dalla ditta, si comunica che gli stessi devono essere integrati con la documentazione sotto richiesta.

Trattandosi di ampliamento di un impianto stradale di distribuzione carburanti esistente, a cui vengono aggiunti n. 1 colonnina di erogazione per carburanti liquidi, 1 serbatoio interrato da 30 mc (20 mc gasolio e 10 mc ssp) e n.1 colonnina di GPL per autotrazione (con deposito di GPL da 30 mc e relativi accessori), si chiede di:

- allegare elaborati grafici che rendano evidenti tutte le nuove installazioni e le modifiche (incluse le condizioni di posa delle tubazioni interrate e tutti gli accessori) rispetto a quanto già autorizzato con CPI prot. n.7152 del 6-8-2010 scad. 6-8-2018.
- Allegare la certificazione prevista dall'art. 3 comma 2 del DPR 340/2003 in merito all'ubicazione dell'impianto e attestare che sussistono i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto.
- tutta la documentazione tecnica dovrà essere presentata in duplice copia secondo le formalità e la modulistica previste dal DPR151/2011 e dal DM 7 agosto 2012 per la valutazione progetto.

Il Funzionario responsabile dell'istruttoria tecnica
Ing. Antonio Dusi

Il Comandante
Ing. Fabrizio PIOCININI